


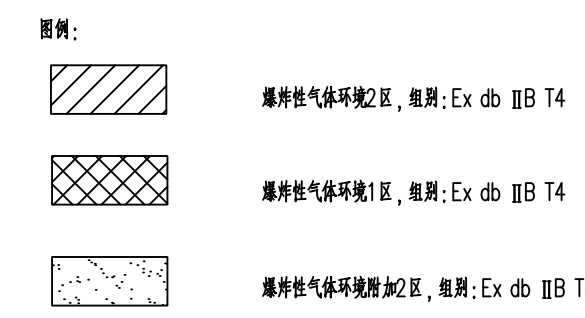

说明:

1. 图中尺寸以mm为单位。
2. 爆炸危险区域等级及范围划分依据:
 - 1) 国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014和《石油化工装置电力设计规范》SH/T3038-2017。
 - 2) 工艺专业提供爆炸危险区原条件表。
3. 爆炸危险介质的区域电气设备的防爆等级应不低于T_x db II B T4; 电气设备保护级别1区为GaGbGc, 2区为Ga、Gb、Gc。
4. 该爆炸危险区域划分图仅为本项目新增设备, 原有设备防爆区域划分原图照。
5. 超出该范围非本项目范围由原设计单位设计并负责。

[illegible]